



CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA ESTADO DO CEARÁ

Aprovado por unanimidade
na Sessão Ordinária do dia

25/11/2021
pelos presentes

REQUERIMENTO Nº 362/2021


Requeiro, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja encaminhado ao Senhor Prefeito o seguinte pedido de providência:

- SOLICITO QUE AO SER DISPONIBILIZADO O OXIGÊNIO A DOMICÍLIO, ELE ESTEJA COMPLETO.

Os oxigênios disponibilizados a domicílio para os pacientes acamados de nosso município estão incompletos, com a ausência de monômetro, utilizado para medir a pressão dos fluidos gasosos. Este instrumento tem um preço elevado, no qual muitos dos pacientes não têm condição financeira de adquirir, por isso, é de grande importância que ele esteja incluso no equipamento fornecido aos mesmos.

Jaguaruana-Ce, 25 de novembro de 2021.

Atenciosamente,

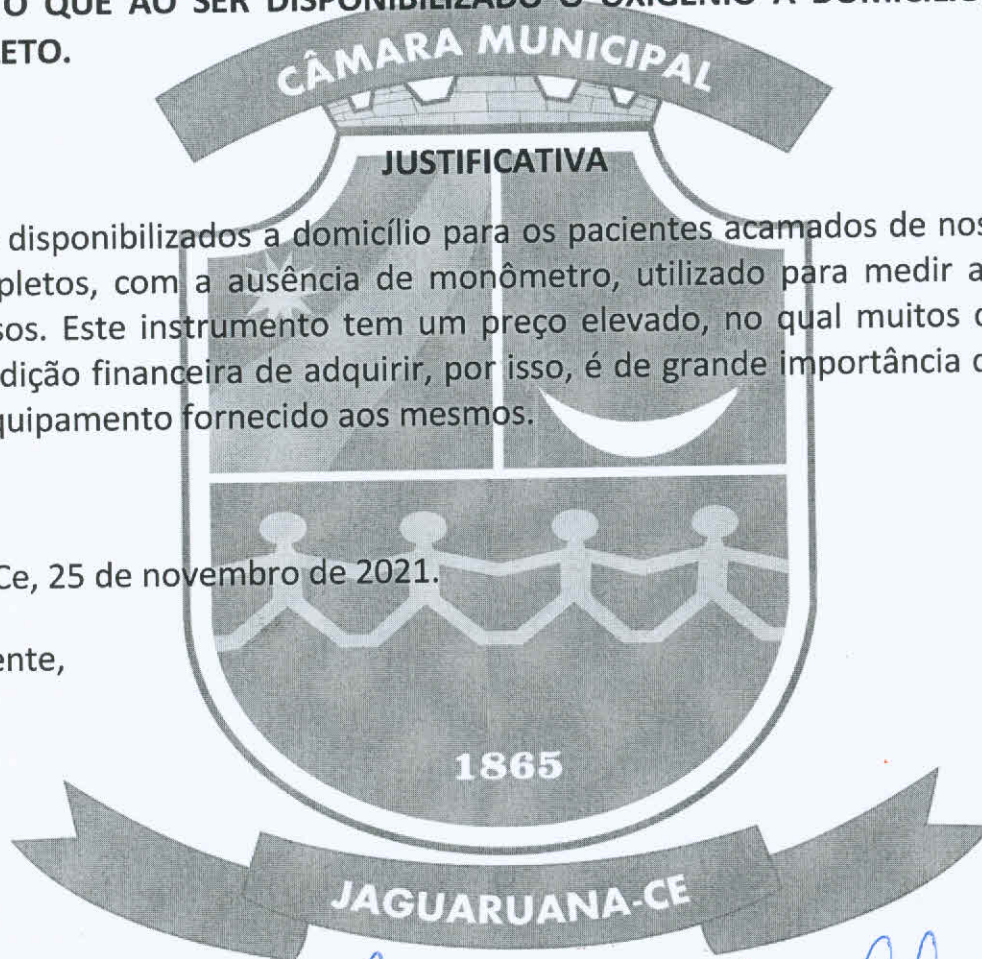

Maria Neuma de Melo

Maria Neuma de Melo
Vereadora

Câmara Municipal de Jaguaruana

Protocolo Nº *530/2021*

Recebi a 1ª Via em *25/11/2021*

João Gomes
Assinatura